

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ  
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ  
С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭЗ1

**«ГУСАР»Л**

РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СМ.168.00.00.000 РЭ

ОКП 37 9110  
(код продукции)



Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.МГ07.В.00025/19

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Назначение и область применения</b> .....	3
<b>1. Описание и работа</b> .....	3
1.1 Описание и работа электропривода .....	3
1.2 Описание и работа составных частей электропривода .....	6
<b>2. Использование по назначению</b> .....	6
2.1 Эксплуатационные ограничения .....	6
2.2 Подготовка электропривода к использованию .....	7
2.3 Меры безопасности .....	8
2.4 Монтаж электропривода .....	8
2.5 Использование электропривода .....	9
<b>3. Техническое обслуживание</b> .....	9
<b>4. Текущий ремонт</b> .....	10
<b>5. Возможные отказы и методы их устранения</b> .....	11
<b>6. Хранение</b> .....	12
<b>7. Транспортирование</b> .....	12
<b>8. Комплект поставки</b> .....	13
<b>9. Утилизация</b> .....	13
<b>10. Гарантии изготовителя</b> .....	13
<b>Приложение А</b>	
Основные технические характеристики и параметры электроприводов «ГУСАР»Л .....	14
<b>Приложение Б</b>	
Общий вид и габаритные размеры электроприводов «ГУСАР»Л .....	15
<b>Приложение В</b>	
Конструкция и размеры базового исполнения присоединительных элементов (И25) электроприводов «ГУСАР»Л .....	16
<b>Приложение Г</b>	
Устройство электропривода «ГУСАР»Л .....	17
<b>Приложение Д</b>	
Блок управления ESD-VCX ТУ 3791-035-28829549-2004 .....	18
<b>Приложение Е</b>	
Волновой редуктор с промежуточными телами качения .....	19
<b>Приложение Ж</b>	
Блок-схема управления электроприводом «ГУСАР»Л на плане взрывоопасных зон .....	20
<b>Приложение З</b>	
Схема строповки электроприводов «ГУСАР»Л .....	21
<b>Приложение И</b>	
Отчет об оценке опасностей воспламенения .....	22
<b>Лист регистрации изменений</b> .....	27

# НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации, в дальнейшем РЭ, распространяется на взрывозащищенные электроприводы «ГУСАР»Л, обеспечивающие управление прямоходной трубопроводной арматурой (односедельные, двухседельные, клеточные и другие клапаны), и предназначено для изучения их устройства, принципа действия, основных технических характеристик, а также служит руководством по эксплуатации.

Электроприводы имеют взрывобезопасный уровень взрывозащиты и могут применяться во взрывоопасных зонах классов 1, 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 помещений и наружных установок, в которых возможно образование паровоздушных и газоздушных взрывоопасных смесей категорий IIA, IIB, IIC по классификации ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011, групп T1, T2, T3, T4, по классификации ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011.

Дополнительно с настоящим РЭ, на всех стадиях работы руководствоваться документами, входящими в комплект эксплуатационных документов электропривода, в том числе РЭ на взрывозащищенный блок управления ESD-VCX, «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», ПОТ РМ-016-2001/РД 153-34.0-03.150-00, а также другими нормативными документами обязательными на месте применения электроприводов.

## 1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

### 1.1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

#### 1.1.1 СОСТАВ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

Электропривод «ГУСАР»Л состоит из следующих основных частей (см. приложение Б): приводного модуля (блока управления ESD-VCX ТУ 3791-035-28829549-2004) поз. 1, имеющего встроенный пост управления поз. 2, а также механического модуля (модуля линейного 40000 СМ.068.00.00.000), включающего в себя привод механизма ручного дублера поз. 3, волновой редуктор с промежуточными телами качения поз. 4 и присоединительный элемент (переходник) поз. 5 с указателем положения выходного звена электропривода поз. 6.

Электроприводы, в зависимости от набора выполняемых функций могут изготавливаться в различных исполнениях и модификациях.

Общий вид электроприводов «ГУСАР»Л и их габаритные размеры приведены в приложении Б.

Конструкция и размеры присоединительных элементов электроприводов «ГУСАР»Л к арматуре приведены в приложении В.

#### 1.1.2 ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ:

- открытие, закрытие и регулирование проходного сечения арматуры с точной остановкой в любых положениях диапазона перемещений запорного устройства арматуры;
- перемещение запорного устройства арматуры с помощью ручного дублера и автоматическое его отключение при запуске электродвигателя электропривода;
- автоматическое отключение электродвигателя при достижении запорным устройством арматуры крайних положений;
- автоматическое отключение электродвигателя при превышении заданных допустимых нагрузок на выходном звене электропривода в любом промежуточном положении диапазона перемещений запорного устройства арматуры;
- точный останов выходного звена электропривода в заданном положении;
- указание положения запорного устройства арматуры в процессе работы на местном индикаторе положения;
- выдача информации на индикационную панель о достижении запорным устройством арматуры крайних положений, об отключении электродвигателя при достижении заданных нагрузок на выходном звене электропривода;
- возможность подключения к единой системе АСУ ТП или системе телемеханики;
- защита от повышения (понижения) входного напряжения сети сверх заданного допуска;
- защита от перегрева и переохлаждения собственных силовых модулей;

В зависимости от исполнения приводного модуля (блока управления ESD-VCX), может обеспечиваться набор дополнительных функций (см. РЭ на блок управления ESD-VCX).

## СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ «ГУСАР»:

**«ГУСАР» Л. И25. 40000. 4,5. Э31. УХЛ1. ТУ 3791-004-53106276-2003**

**1 2 3 4 5 6 7 8**

- 1** – Наименование электропривода;
- 2** – Исполнение механического модуля (Л – линейный);
- 3** – Исполнение присоединительного элемента электропривода к запорно-регулирующей арматуре;
- 4** – Максимальное тяговое усилие на выходном звене электропривода, Н;
- 5** – Максимальная скорость перемещения выходного звена электропривода, мм/с;
- 6** – Исполнение приводного модуля:
  - Э31** – блок управления ESD-VCX ТУ 3791-035-28829549-2004;
- 7** – Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150;
- 8** – Обозначение технических условий на электропривод «ГУСАР».

### 1.1.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (СВОЙСТВА)

Электроприводы соответствуют требованиям ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31438.1-2011, ГОСТ 31441.1-2011, ГОСТ 31441.5-2011, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0.

Назначенный ресурс работы электроприводов – 30000 циклов;

Назначенный срок службы электроприводов – 30 лет.

Режим работы электроприводов для запорной арматуры – повторно-кратковременный S3, с продолжительностью включения (ПВ) 25%, при этом продолжительность непрерывной работы составляет:

- при температуре окружающей среды до + 25°C – не более 10 мин;
- при температуре окружающей среды свыше + 25°C – не более 8 мин.

Режим работы электроприводов для регулирующей арматуры – повторно-кратковременный с частыми пусками S4, с продолжительностью включения (ПВ) 25%, и числом включений в час не более 400.

Электроприводы сохраняют свою работоспособность в климатических условиях, соответствующих климатическому исполнению УХЛ1 по ГОСТ 15150, при:

- верхнем значении относительной влажности 100% при плюс 25°C и более низких температурах без конденсации влаги;
- скорости изменения температуры до 5°C/ч;
- атмосферном давлении от 630 до 795 мм рт. ст.
- диапазон температуры окружающего воздуха, °C – от –60 до +50.

Рабочее положение электроприводов в пространстве – любое выше горизонтальной плоскости, проходящей через ось арматуры.

Основные технические характеристики электроприводов приведены в приложении А.

### 1.1.4 ПОРЯДОК РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

При поступлении в блок управления электропривода команды «Открыть» или «Закрыть», поданной с встроенного поста управления или через систему телемеханики (в зависимости от установленного режима управления), происходит формирование и подача на электродвигатель напряжения питания в соответствии с заданным алгоритмом и параметрами движения (скорость, положение, моменты трогания, движения и герметизации).

При включении электродвигателя поз. 1 (см. приложение Г) вращение от водила поз. 2, соединенного с его валом, через обгонную муфту поз. 3 передается на входное звено редуктора с промежуточными телами качения поз. 4, через который вращение передается на выходное звено поз. 5 электропривода.

Вал электродвигателя соединен с датчиком положения поз. 6, по сигналам которого, преобразователь блока управления обеспечивает формирование и подачу на электродвигатель напряжения питания в соответствии с заданным алгоритмом и параметрами движения (скорость, положение, моменты трогания, движения и герметизации). При достижении выходным звеном электропривода заданного конечного или промежуточного положения происходит отключение электродвигателя. Контроль текущего положения выходного звена электропривода в процессе работы ведется по сигналам датчика положения.

В процессе работы электропривода, обеспечивается постоянный контроль величины нагрузки на выходном звене электропривода и отключение электродвигателя при превышении заданного значения момента ограничения.

Информация об отключении электродвигателя, при достижении выходным звеном электропривода заданного конечного положения или при отключении по заданному моменту ограничения, выводится на световые индикаторы поста управления и передается в систему телемеханики.

### 1.1.5 ПОРЯДОК РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ОТ РУЧНОГО ДУБЛЕРА

Включение привода ручного дублера электропривода происходит автоматически при остановке электродвигателя поз. 1 (см. приложение Г), посредством двусторонней обгонной муфты поз. 3.

При вращении маховика поз. 7 по направлению «Открыть» или «Закреть», согласно маркировки указателя на спицах маховика, обеспечивается передача вращения через редуктор с промежуточными телами качения на выходное звено электропривода.

Максимальное усилие на маховике привода ручного дублера при достижении максимального крутящего момента на выходном звене электропривода не превышает 200 Н.

При включении электродвигателя происходит взаимный проворот звездочки обгонной муфты поз. 8 относительно маховика поз. 7 и отключение привода ручного дублера.

**ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения редуктора электропривода и арматуры, при использовании привода ручного дублера ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение каких-либо приспособлений, увеличивающих усилие, прилагаемое к маховику привода ручного дублера.**

### 1.1.6 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

**1.1.6.1** Маркировка электроприводов соответствует ГОСТ 18620, ТР ТС 012/2011, 31441.1-2011, ГОСТ 31441.5-2011.

#### 1.1.6.1.1 ТАБЛИЧКА С МАРКИРОВКОЙ ЭЛЕКТРОПРИВОДА СОДЕРЖИТ:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование и условное обозначение электропривода, в том числе:
  - исполнение механического модуля;
  - исполнение бока управления;
  - исполнение присоединительного элемента;
  - максимальное усилие на выходном звене;
  - максимальную скорость перемещения выходного звена.
- номер ТУ;
- номинальная мощность, кВт;
- специальный знак взрывобезопасности – Ex по ТР ТС 012/2011;
- наименование органа по сертификации;
- номер сертификата;
- степень защиты по ГОСТ 14254;
- масса, кг;
- заводской номер;
- диапазон температур окружающей среды;
- год выпуска.

#### 1.1.6.1.2 ТАБЛИЧКА С МАРКИРОВКОЙ МЕХАНИЧЕСКОГО МОДУЛЯ СОДЕРЖИТ:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование механического модуля;
- обозначение механического модуля;
- маркировка взрывозащиты;
- заводской номер.

**1.1.6.2** Маркировка электротехнических изделий должна соответствовать технической документации на изделие.

**1.1.6.3** Маркировка транспортной тары содержит основные, дополнительные и информационные надписи, в соответствии с ГОСТ 14192.

Основные надписи содержат: наименование грузополучателя и наименование пункта назначения.

Дополнительные надписи содержат: наименование грузоотправителя и наименование пункта отправления.

Информационные надписи содержат: массы брутто/ нетто грузового места в кг и данные об упакованном изделии:

- наименование изделия (Электропривод взрывозащищенный «ГУСАР» Х.ХХ.ХХ.ХХ.);
- заводской номер дробью: в числителе – порядковый номер изделия, в знаменателе – порядковый номер упаковки изделия (например, «Зав. № 04/1»).

## 1.2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

### 1.2.1 УСТРОЙСТВО ПРИВОДНОГО МОДУЛЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Приводной модуль электропривода (блок управления ESD-VCX ТУ 3791-035-28829549-2004) представляет собой микроконтроллер движения, обеспечивающий управление асинхронным электродвигателем электропривода с заданными параметрами движениями (скорость, положение, моменты трогания, движения и герметизации).

Блок управления (см. приложение Д) имеет маркировку взрывозащиты 1Ex d IIB T4 Gb согласно сертификату соответствия, и состоит из: взрывонепроницаемой оболочки, включающей корпус поз.1, крышку бокса подключения питания и телеметрии поз. 2, четыре кабельных ввода поз. 3, электродвигателя поз. 5; встроенного поста управления поз. 6, имеющего окно индикатора поз. 4.

Встроенный пост управления поз. 6 выполняет функции управления электроприводом непосредственно на месте применения. Подача команд на открытие, закрытие и остановку электропривода, а также просмотр параметров алгоритма работы и текущих параметров состояния электропривода производится при помощи кнопок, имеющих соответствующую маркировку.

В окне поз. 4 поста управления расположены световые индикаторы, указывающие информацию о достижении выходным звеном электропривода конечного положения, об установленном режиме управления, об отсутствии аварийных ситуаций или о рабочем состоянии электропривода.

Полное описание устройства и принципа работы, а также режимов управления и порядка ввода и просмотра команд – согласно «Руководству по эксплуатации» на блок управления ESD-VCX.

### 1.2.2 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ВОЛНОВОГО РЕДУКТОРА С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ТЕЛАМИ КАЧЕНИЯ

Волновой редуктор с промежуточными телами качения (см. приложение Е) состоит из следующих основных частей: входного вала-генератора поз. 1, подшипников поз. 2, установленных на шейках эксцентриков генератора, сепаратора-выходного звена поз.3, промежуточных тел качения (шариков) поз. 4 и зубчатого венца поз. 5 с зубьями сложной формы.

В процессе работы вращение передается на генератор поз. 1, при этом подшипники поз. 2, установленные на эксцентриковых шейках генератора, совершают планетарное движение относительно оси вращения, а их наружные кольца, контактируя с промежуточными телами качения поз. 4, поступательно перемещают их в пазах сепаратора поз. 3.

Одновременно с поступательным перемещением промежуточные тела поз. 4 обкатываются по профильным впадинам зубчатого венца поз. 5, неподвижно закрепленного в корпусе поз. 6 электропривода. За счет разницы количества промежуточных тел качения поз. 4 в каждом передаточном звене редуктора и профильных впадин на зубчатом венце поз. 5 в процессе обката происходит поворот сепаратора-выходного звена поз. 3 редуктора.

Передаточное число редуктора равно количеству промежуточных тел качения в одном передаточном звене.

Направление вращения сепаратора-выходного звена поз. 3 редуктора противоположно направлению вращения входного вала-генератора поз. 1.

Редуктор заполнен консистентной смазкой типа ВНИИНП-286М ТУ 38.101950-2000, с диапазоном рабочих температур от  $-60^{\circ}\text{C}$  до  $+120^{\circ}\text{C}$ .

## 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

### 2.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

**2.1.1** К эксплуатации электропривода допускается только специально подготовленный персонал, изучивший настоящее руководство, получивший соответствующий инструктаж по технике безопасности и допуск к работе.

При монтаже и эксплуатации электропривода должны соблюдаться следующие правила:

- монтаж, эксплуатацию и обслуживание электропривода проводить с соблюдением требований ГОСТ ИЕС 60079-14-2011, гл. 3.4 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), ГОСТ ИЕС 60079-17-2011;

- электропривод должен быть надежно заземлен;
- приступая к разборке электропривода, следует убедиться, что он отключен от сети и на пульте управления вывешена табличка с надписью: «НЕ ВКЛЮЧАТЬ, РАБОТАЮТ ЛЮДИ»;
- разборку и сборку электропривода производить только исправным штатным инструментом.

### 2.1.2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

Электроприводы включают в себя приводной и механический модули.

Приводной модуль (блок управления ESD-VCX ТУ 3791-035-28829549-2004), является электротехническим устройством, имеющим маркировку взрывозащиты 1Ex d IIB T4 Gb, согласно сертификату соответствия;

Механический модуль электропривода является неэлектрическим оборудованием группы II, с уровнем взрывозащиты Gb, видом взрывозащиты «конструкционная безопасность «с»», и температурным классом T4, в соответствии с ГОСТ 31441.1-2011, ГОСТ 31441.5-2011. Безопасность применения механического модуля в потенциально взрывоопасных средах обеспечивается следующими средствами и мерами обеспечения взрывозащиты:

- оболочка механического модуля электропривода соответствует высокой степени механической прочности по ГОСТ 31441.1-2011;
- степень защиты IP67 оболочки механического модуля, препятствует попаданию твердых предметов и проникновению воды внутрь оболочки в соответствии с требованиями ГОСТ 31441.5-2011;
- фрикционная искробезопасность механического модуля электроприводов обеспечивается применением для его изготовления материалов, в которых не содержится по массе более 7,5% магния и титана, в соответствии с требованиями ГОСТ 31441.1-2011;
- электростатическая искробезопасность механического модуля электропривода обеспечивается отсутствием частей оболочки, изготовленных из неэлектропроводящих материалов, в соответствии с требованиями ГОСТ 31441.1-2011;
- размеры зазоров между несмазываемыми движущимися и неподвижными частями механического модуля исключают их фрикционный контакт, в соответствии с требованиями ГОСТ 31441.5-2011;
- в соответствии с ГОСТ 31441.5-2011, в качестве подшипников в механическом модуле электропривода применяются защищенные от потери смазки герметизированные подшипники, снабженные смазочным материалом на весь срок службы электропривода;
- максимальная температура нагрева любой части или поверхности механического модуля электропривода не превышает 108°C, при температуре окружающей среды 50°C, в соответствии с требованиями ГОСТ 31438.1-2011;
- в качестве смазки движущихся частей и подшипников механического модуля электропривода, применяется консистентная смазка типа ВНИИНП-286М ТУ 38.101950-2000, температура вспышки жидкого компонента которой выше 190°C, а температура самовозгорания выше 400°C, что превышает максимальную температуру нагрева любой части или поверхности механического модуля.

Маркировка взрывозащиты механического модуля электропривода II Gb с T4 X, в которой знак X обозначает, что при эксплуатации электропривода должны соблюдаться специальные условия:

- 1) для смазки движущихся частей и подшипников механического модуля электропривода допускается применять только смазку типа ВНИИНП-286М ТУ 38.101950-2000;
- 2) подшипники, применяемые в механическом модуле, должны быть герметизированы и снабжены смазочным материалом на весь срок службы электропривода.

Блок-схема управления электроприводами на плане взрывоопасных зон, приведена в приложении Ж.

Отчет об оценке опасностей воспламенения механического модуля электроприводов взрывозащищенных «ГУСАР»Л, приведен в приложении И.

## 2.2 ПОДГОТОВКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

**2.2.1** К монтажу электропривода допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и комплект эксплуатационной документации, получившие соответствующий инструктаж по технике безопасности и допуск к работе.

Упаковку электропривода вскрывать непосредственно перед его установкой на арматуру;

После вскрытия упаковки изделия проверить:

- комплектность поставки в соответствии с упаковочным листом;
  - техническое состояние составных частей изделия и комплекта ЗИП путем внешнего осмотра;
  - наличие и состояние эксплуатационной документации.
- обозначение исполнения электропривода по маркировке на информационной табличке и в соответствии с обозначением исполнения – соответствие геометрических параметров (см. приложение В) присоединительных элементов электропривода и арматуры;
- обозначение исполнения блока управления по режиму работы и по набору сервисных функций и каналов управления.

## 2.3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**2.3.1** Монтаж электропривода производится в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2011. К монтажу допускается только специально подготовленный персонал, изучивший комплект эксплуатационной документации на электропривод, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности» ППБО-85.

### **2.3.2 ПРИ МОНТАЖЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:**

- электроприводы должны быть надежно заземлены;
- приступая к монтажу электропривода, следует убедиться, что он отключен от сети, а в ЩСУ на автоматическом выключателе вывешена табличка с надписью: «Не включать, работают люди»;
- сборку электроприводов производить только исправным штатным инструментом.

### **2.3.3 ПРИ МОНТАЖЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ НЕОБХОДИМО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ:**

- требованиями ГОСТ IEC 60079-14-2011, гл. 3.4 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП);
  - настоящим руководством по эксплуатации.
- Перед монтажом электропривод должен быть осмотрен. При этом необходимо обратить внимание на:
- наличие надписей с маркировкой взрывозащиты и предупреждающих надписей;
  - отсутствие повреждений взрывонепроницаемых оболочек взрывозащищенных электротехнических устройств, входящих в состав электропривода;
  - наличие всех крепежных элементов (болтов, винтов, шайб);
  - наличие, и маркировку взрывозащиты кабельных вводов;
  - наличие заземляющих устройств.

При монтаже необходимо проверить состояние взрывозащитных поверхностей деталей взрывонепроницаемых оболочек (царапины, трещины, вмятины и другие дефекты не допускаются), подвергаемых разборке при монтаже; при необходимости возобновить на них антикоррозионную смазку.

Все крепежные элементы должны быть затянуты, съемные детали – плотно прилегать к корпусам оболочек. Детали с резьбовым креплением должны быть завинчены на всю длину резьбы и застопорены.

При монтаже внешних электрических кабелей следует обратить внимание на то, что максимальный наружный диаметр кабеля должен быть на 1-2 мм меньше диаметра проходного отверстия кабельных вводов взрывозащищенных электротехнических устройств.

**ВНИМАНИЕ! Применение уплотнительных колец, изготовленных на месте монтажа с отступлением от рабочих чертежей завода-изготовителя, не допускается.**

Взрывозащищенные электротехнические устройства должны быть заземлены как с помощью внутренних заземляющих зажимов, так и наружных. Места присоединения наружных заземляющих проводников должны быть тщательно зачищены и предохранены после присоединения проводника от коррозии путем нанесения на них слоя консистентной смазки.

## 2.4 МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

### **2.4.1 МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПРОВОДИТЬ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ:**

- извлечь электропривод из транспортной тары (схема строповки приведена в приложении 3);
- присоединить к электроприводу присоединительный элемент (см. приложение В), при помощи крепежных элементов из комплекта ЗИП;
- установить электропривод на посадочное место арматуры и закрепить гайкой (гайка поставляется в комплекте с арматурой);
- соединить шток электропривода со штоком арматуры при помощи переходной втулки (из комплекта ЗИП);
- открыть крышку бокса подключения силовых, сигнальных и управляющих цепей блока управления;
- ввести в кабельный ввод бокса подключения питания и телеметрии внешний силовой кабель, уплотнить его и зафиксировать осевым разгрузочным устройством, нажимной штуцер кабельного ввода застопорить контргайкой. Ввод кабеля осуществлять в соответствии с требованиями РЭ на блок управления ESD-VCX;
- ввести в кабельный ввод бокса подключения питания и телеметрии кабель с сигнальными и управляющими цепями или кабель последовательного интерфейса, уплотнить его и зафиксировать осевым разгрузочным устройством, нажимной штуцер кабельного ввода застопорить контргайкой. Ввод кабеля осуществлять в соответствии с требованиями РЭ на блок управления ESD-VCX;
- присоединить провода соответствующих кабелей к клеммам бокса подключения питания и телеметрии приводного модуля, внутренним и внешним заземляющим зажимам, согласно схеме внешних подключений (см. РЭ на блок управления ESD-VCX).



#### 2.4.2 ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПРОВЕРИТЬ:

- правильность подключения силовых, сигнальных и управляющих цепей;
- величину переходного сопротивления заземления (не более 0,05 Ом) между заземляющими проводами и любой металлической частью электропривода;
- закрыть крышку бокса подключения питания и телеметрии блока управления, обеспечив герметизацию сопрягаемых поверхностей;
- вращая маховик ручного дублера поз. 3 (см. приложение Б) вывести запорный орган арматуры из крайнего положения на достаточную величину для выполнения пробного пуска электропривода;
- подать питание на электропривод, включив в ЩСУ автоматический выключатель;
- после включения питания электропривод автоматически проведет подготовку к работе (время подготовки к работе зависит от исполнения блока управления и температуры окружающей среды), а затем и диагностику работоспособности своих составных частей. О готовности электропривода к работе укажет индикатор в окне встроенного поста управления блока управления.

После этого необходимо провести работы по настройке и регулировке электропривода согласно разделу 2.5 настоящего РЭ.

## 2.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

**2.5.1** Арматура, на которую возможна установка электропривода, делится по способу уплотнения на 3 вида:

- 1) арматура, не требующая принудительной герметизации в положениях «Закрыто» и «Открыто» (клеточные клапаны);
- 2) арматура, требующая принудительной герметизации только в положении «Закрыто» (односедельные и двухседельные клапаны);
- 3) арматура, требующая принудительной герметизации только в положении «Открыто» (некоторые модификации запорных и запорно-регулирующих клапанов).

**ВНИМАНИЕ!** Вибрация, передающаяся электроприводу от трубопроводной арматуры, не должна превышать значений, указанных в РЭ на блок управления.

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание поломки электропривода, вследствие выхода его выходного звена за границы диапазона перемещений, ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить пуск электро-привода без установленного присоединительного элемента (переходника).

**2.5.2** Настройка электропривода, установленного на арматуру, производится в соответствии с «Руководством по эксплуатации» блока управления ESD-VCX (см. ИФУГ.421414.012 РЭ).

## 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 3.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

#### 3.1.1 В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ПОДВЕРГАЮТСЯ:

- контрольным проверкам;
- техническому обслуживанию (ТО).

**3.1.2** Система технического обслуживания электроприводов в процессе эксплуатации основывается на выполнении восстановительных работ по результатам контрольных проверок, или через заранее определенные интервалы времени (наработки).

**3.1.3** Техническое обслуживание электроприводов в процессе эксплуатации проводится в соответствии с требованиями ПТЭЭП, ГОСТ ИЕС 60079-17-2011, РЭ на комплектующее электрооборудование.

#### 3.1.4 КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

Контрольные проверки электроприводов осуществляются обслуживающим персоналом, отвечающим за работоспособность соответствующей составной части электропривода.

Периодичность контрольных проверок устанавливается регламентом на месте эксплуатации электропривода, но не менее одной проверки в месяц, в следующем объеме:

- а) проверка целостности взрывонепроницаемых оболочек электропривода, отсутствия на них вмятин, коррозии и других повреждений;
- б) проверка наличия, целостности уплотнительных колец съемных крышек взрывонепроницаемых оболочек электропривода;
- в) проверка наличия, целостности и равномерности затяжки крепежных элементов составных частей электропривода и элементов крепления электропривода к трубопроводной арматуре;
- г) проверка наличия и читабельности маркировки взрывозащиты электропривода;
- д) проверка отсутствия коррозии на заземляющих зажимах электропривода и надежность их затяжки (при необходимости очистить их и смазать консистентной смазкой);
- е) проверка на наличие конденсата в боксе внешних подключений блока управления электропривода;
- ж) проверка целостности силовых и управляющих кабелей, их надежной фиксации и уплотнения в узлах подключения (выдергивание и проворот не допускается), в случае отсутствия надежной фиксации и уплотнения необходимо уплотнить кабели затяжкой нажимных штуцеров кабельных вводов.

Если в ходе проверок будут выявлены нарушения состояния электропривода, то дальнейшее его использование возможно только после устранения несоответствий, или ремонта электропривода.

### 3.1.5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

В объеме технического обслуживания проводятся следующие работы:

- 1) визуальный осмотр и чистка от загрязнений наружных поверхностей всех составных частей электропривода;
- 2) сезонная обтяжка (весной и осенью) резьбовых соединений составных частей электропривода и соединений электропривода с арматурой;
- 3) проверка отсутствия посторонних шумов при работе электропривода;
- 4) осмотр и проверка пусковой аппаратуры в ЦСУ.

### 3.1.6 ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

Таблица 1

Пункт РЭ	Вид ТО	Периодичность
3.1.4.	Контрольные проверки	один раз в месяц
3.1.5.	Техническое обслуживание	один раз в 3 месяца

## 4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

### 4.1 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

**4.1.1** Система ремонта электроприводов в процессе эксплуатации основывается на выполнении восстановительных работ по результатам контрольных проверок или при отказе электропривода.

#### 4.1.2 В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ ПОДВЕРГАЮТСЯ:

- текущему ремонту (Т);
- капитальному ремонту (К).

#### 4.1.3 ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

Таблица 2

Пункт РЭ	Вид ремонта	Периодичность
4.1.5	Текущий ремонт	При необходимости, по результатам контрольных проверок
4.1.6	Капитальный ремонт	При поломке составных частей электропривода, или при выработке его назначенного ресурса

#### 4.1.4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При ремонте электроприводов должны соблюдаться следующие правила:

- ремонт проводить с соблюдением требований «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП);
- электроприводы должны быть надежно заземлены;
- приступая к разборке электропривода, следует убедиться, что он отключен от сети, а в ЩСУ на автоматическом выключателе вывешена табличка с надписью: «Не включать, работают люди»;
- разборку и сборку электропривода производить только исправным штатным инструментом.

#### 4.1.5 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Текущий ремонт электроприводов осуществляется без их демонтажа с трубопроводной арматуры и при этом выполняются следующие работы:

- замена пришедших в негодность уплотнительных колец съемных крышек взрывонепроницаемых оболочек электропривода;
- замена пришедших в негодность крепежных элементов;
- проверка состояния взрывозащитных поверхностей, которые подвергались разборке (наличие трещин, царапин, вмятин, задиров и т.п. не допускается), и их повторная смазка;

Ремонт электроприводов, связанный с изготовлением и восстановлением деталей, неисправность которых может повлечь за собой нарушение взрывозащищенности, должен выполняться в соответствии с РД 16.407, ГОСТ 31610.19-2014/IEC 60079-19:2010.

При ремонте комплектующего электрооборудования должны выполняться требования ПТЭЭП, РД 16.407, ГОСТ 31610.19-2014/IEC 60079-19:2010 и РЭ на это электрооборудование.

#### 4.1.6 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Капитальный ремонт электропривода производится при поломке его составных частей, либо при выработке назначенного ресурса электропривода, в пределах его назначенного срока службы. При капитальном ремонте проводится полная разборка и дефектация всех деталей и узлов электропривода, восстановление или замена пришедших в негодность в результате коррозии, чрезмерного механического износа узлов и базовых деталей электропривода, а также замена подшипников и смазки механического модуля электропривода.

Капитальный ремонт электроприводов производится в соответствии с ГОСТ 31610.19-2014/IEC 60079-19:2010, РД 16407 и эксплуатационной документацией на электроприводы и комплектующее электрооборудование, на предприятии-изготовителе, после чего производится проверка на соответствие требованиям технических условий ТУ 3791-004-53106276-2003.

## 5. ВОЗМОЖНЫЕ ОТКАЗЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень возможных отказов и неисправностей электропривода, а также методы их устранения, указаны в таблице 3.

Таблица 3

Наименование отказа, внешние его проявления и дополнительные признаки	Возможные причины	Методы устранения
При подаче команды «Открыть» или «Закрыть» поданной с местного поста управления, или через систему телемеханики, отсутствует движение выходного звена эл. привода	Попытка запуска электропривода в направлении крайнего положения, в котором он уже находится	Проверить правильность подаваемой команды
	Отсутствие напряжения питания на блоке управления электропривода	Подать напряжение питания на блок управления
	Блок управления электропривода находится в режиме подготовки к первому запуску при низкой температуре окружающей среды	Выждать необходимое для подготовки к первому запуску время (см. РЭ на блок управления электропривода) после чего повторить попытку
	Блок управления электропривода находится в режиме «Авария»	Выяснить тип аварии (см. РЭ на блок управления электропривода) и устранить ее причину

При достижении выходным звеном электропривода крайнего положения, не происходит требуемого уплотнения запорного элемента трубопроводной арматуры	При настройке электропривода задана недостаточная величина усилия уплотнения в крайнем положении	Провести повторную настройку с увеличением усилия уплотнения в требуемом крайнем положении (см. РЭ на блок управления электропривода)
Электропривод отключается при срабатывании устройства ограничения усилия	Превышение максимально-допустимой нагрузки на выходном звене электропривода	Проверить состояние трубопроводной арматуры и соответствие электропривода данной арматуре по усилию на выходном звене
	Превышение максимально-допустимой нагрузки на выходном звене электропривода, в результате изменения заводских настроек устройства ограничения усилия	Восстановить заводские настройки устройства ограничения усилия (см. ЭД на блок управления электропривода)

Перечень возможных отказов, связанных с работой блока управления электропривода и методы по их устранению – согласно руководству по эксплуатации на блок управления.

## 6. ХРАНЕНИЕ

**6.1** Электроприводы, перед отправкой потребителю, подвергнуты на предприятии-изготовителе консервации согласно варианту ВЗ-10 по ГОСТ 9.014 для условий хранения 3 по ГОСТ 15150 и упаковано в транспортную тару с соблюдением требований ГОСТ 23170 и ГОСТ 9.014 для варианта внутренней упаковки ВУ-4.

**6.2** В формулярах электроприводов указаны дата проведения консервации, метод консервации и срок консервации.

**6.3** Электроприводы в транспортной таре могут храниться в местах с условиями хранения по группе 3 согласно ГОСТ 15150 в течении 3 лет без повторной консервации.

Повторная консервация электроприводов производится в случае обнаружения дефектов временной противокоррозионной защиты при контрольных осмотрах в процессе хранения или по истечении сроков защиты.

**6.4** Для переконсервации электроприводов используют варианты временной защиты и внутренней упаковки, применяемые для их консервации.

Дату проведения повторной консервации и срок действия консервации необходимо указать в формулярах изделий.

При переконсервации допускается применять повторно неповрежденную в процессе хранения внутреннюю упаковку, а также средства временной противокоррозионной защиты после восстановления их защитной способности.

## 7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

**7.1** Электроприводы в транспортной таре могут транспортироваться на любое расстояние всеми видами транспорта (кроме транспортирования на открытых палубах) в условиях, установленных группой 8 по ГОСТ 15150, в части воздействия климатических факторов, и в условиях Ж по ГОСТ 23170 – в части механических.

**7.2** Расстановка и крепление ящиков с электроприводами в транспортных средствах должны исключать возможность их смещения, ударов и толчков.

**7.3** Ящики должны находиться в положении, при котором стрелки знака «ВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ» направлены вверх.

## 8. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

**8.1** Комплектность поставки электроприводов должна соответствовать комплектности, указанной в Таблице 4.

Таблица 4

Обозначение	Наименование изделия	Количество
«ГУСАР»Л.ИХХ.40000.4,5.Э31.УХЛ1 ТУ 3791-004-53106276-2003	Электропривод взрывозащищенный для прямоходной трубопроводной арматуры	1
СМ.168.00.00.000 ВЭ	Комплект эксплуатационной документации согласно ведомости эксплуатационных документов (в том числе сертификаты соответствия, руководства по эксплуатации, формуляры (паспорта) на изделие и комплектующие электротехнические устройства)	1
СМ.168.00.00.000 ЗИ	Комплект запасных частей и принадлежностей согласно ведомости ЗИП	1

## 9. УТИЛИЗАЦИЯ

**9.1** Электроприводы рассчитаны на длительный срок службы, по истечении которого могут быть утилизированы. Утилизируемые электроприводы демонтируются, разбираются и сортируются по различным материалам:

- отходы электронных деталей;
- черные и цветные металлы;
- смазочные материалы.

При утилизации должны соблюдаться следующие правила:

- отсортированные материалы устраниаются через упорядоченную систему утилизации, с соблюдением местных правил;
- при утилизации должны быть выдержаны нормы охраны окружающей среды;
- смазочные материалы представляют опасность загрязнения водных ресурсов, поэтому не должны попасть в окружающую среду.

## 10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

**10.1** Изготовитель гарантирует соответствие электроприводов параметрам, изложенным в данном документе при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

**10.2** Гарантийный срок хранения – 36 месяцев с момента отгрузки потребителю.

**10.3** Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но в пределах гарантийного срока хранения.

**10.4** В период гарантийного срока эксплуатации устранение неисправностей (дефектов) в электроприводах производит предприятие-изготовитель.

**10.5** Предприятие-изготовитель устраняет дефекты в электроприводе и ремонтирует его при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в данном документе, а также при правильном заполнении формуляра на электропривод.

**10.6** При нарушении п.п. 10.1 ... 10.5 предприятие-изготовитель оставляет за собой право снять гарантию.


## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ «ГУСАР»Л

Приложение А

	Наименование	Значение
1	Исполнение присоединительных элементов электропривода к арматуре	см. прилож. В
2	Максимальное усилие на выходном звене, Н, не менее	40000
3	Максимальная скорость перемещения выходного звена, мм/с, не менее	4,5
4	Номинальная мощность (при синхронной частоте вращения 1500 об/мин) электродвигателя, кВт	0,18
5	Диапазон перемещения выходного звена, мм, в пределах	0...125
6	Погрешность остановки выходного звена в заданном положении, не более	±0,2 мм
7	Диапазон регулирования усилия на выходном звене в % от максимального усилия	10...100
8	Максимальное усилие на маховике ручного дублера, при максимальном усилии на выходном звене, Н, не более	200
9	Напряжение силовой питающей сети, В, частотой 50 Гц ± 1% • трехфазной • однофазной	380* 220*
10	Режим работы, при ПВ 25% • для регулирующей трубопроводной арматуры • для запорной трубопроводной арматуры	S4 S3
11	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ1
12	Степень защиты по ГОСТ 14254	IP67
13	Уровень взрывозащиты	взрывобезопасный
14	Габаритные размеры (без переходника, с минимальным вылетом штока), мм, не более	705x339x297
15	Масса (без переходника), кг, не более	39
*) Напряжение силовой питающей сети – в зависимости от исполнения блока управления элек-тропривода.		


# ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ «ГУСАР»Л

## Приложение Б

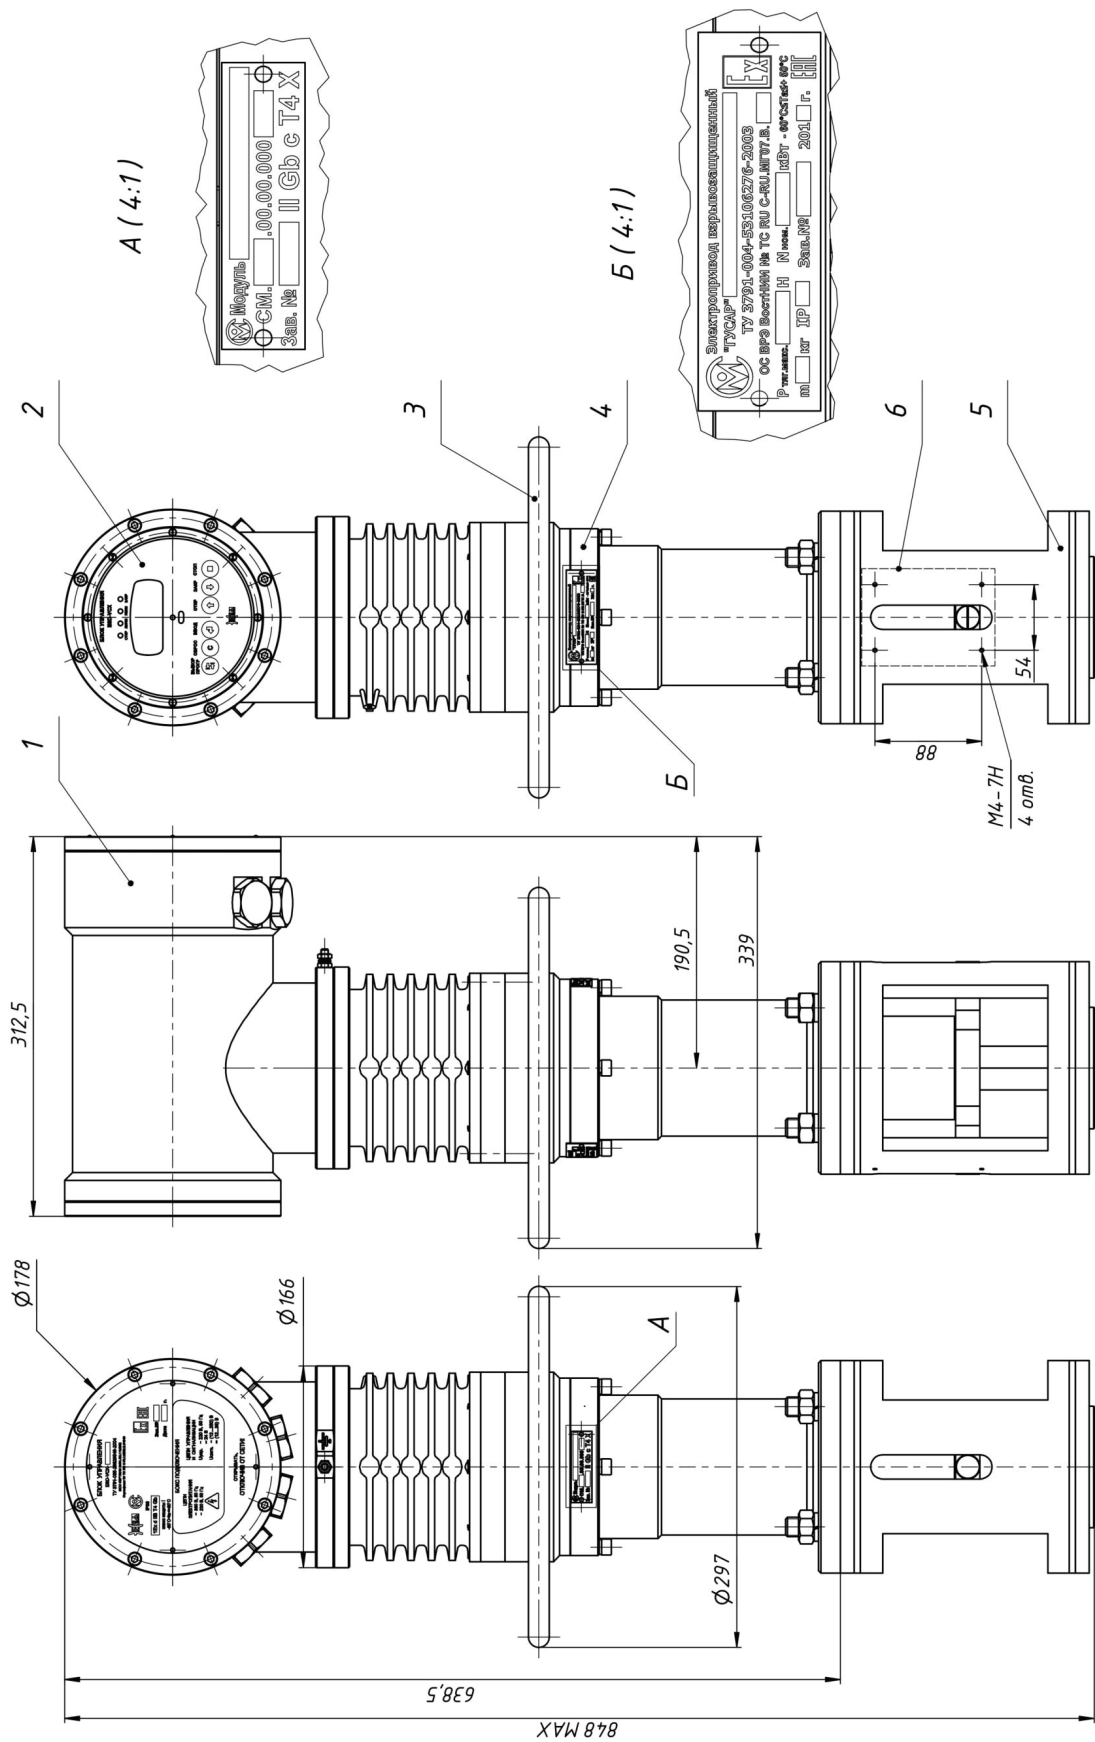

1. Блок управления ESD-VCX; 2. Встроенный пост управления; 3. Привод механизма ручного дублера; 4. Редуктор;  
5. Присоединительный элемент; 6. Указатель положения выходного звена электропривода.


**КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ БАЗОВОГО  
ИСПОЛНЕНИЯ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (И25)  
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ «ГУСАР»Л**

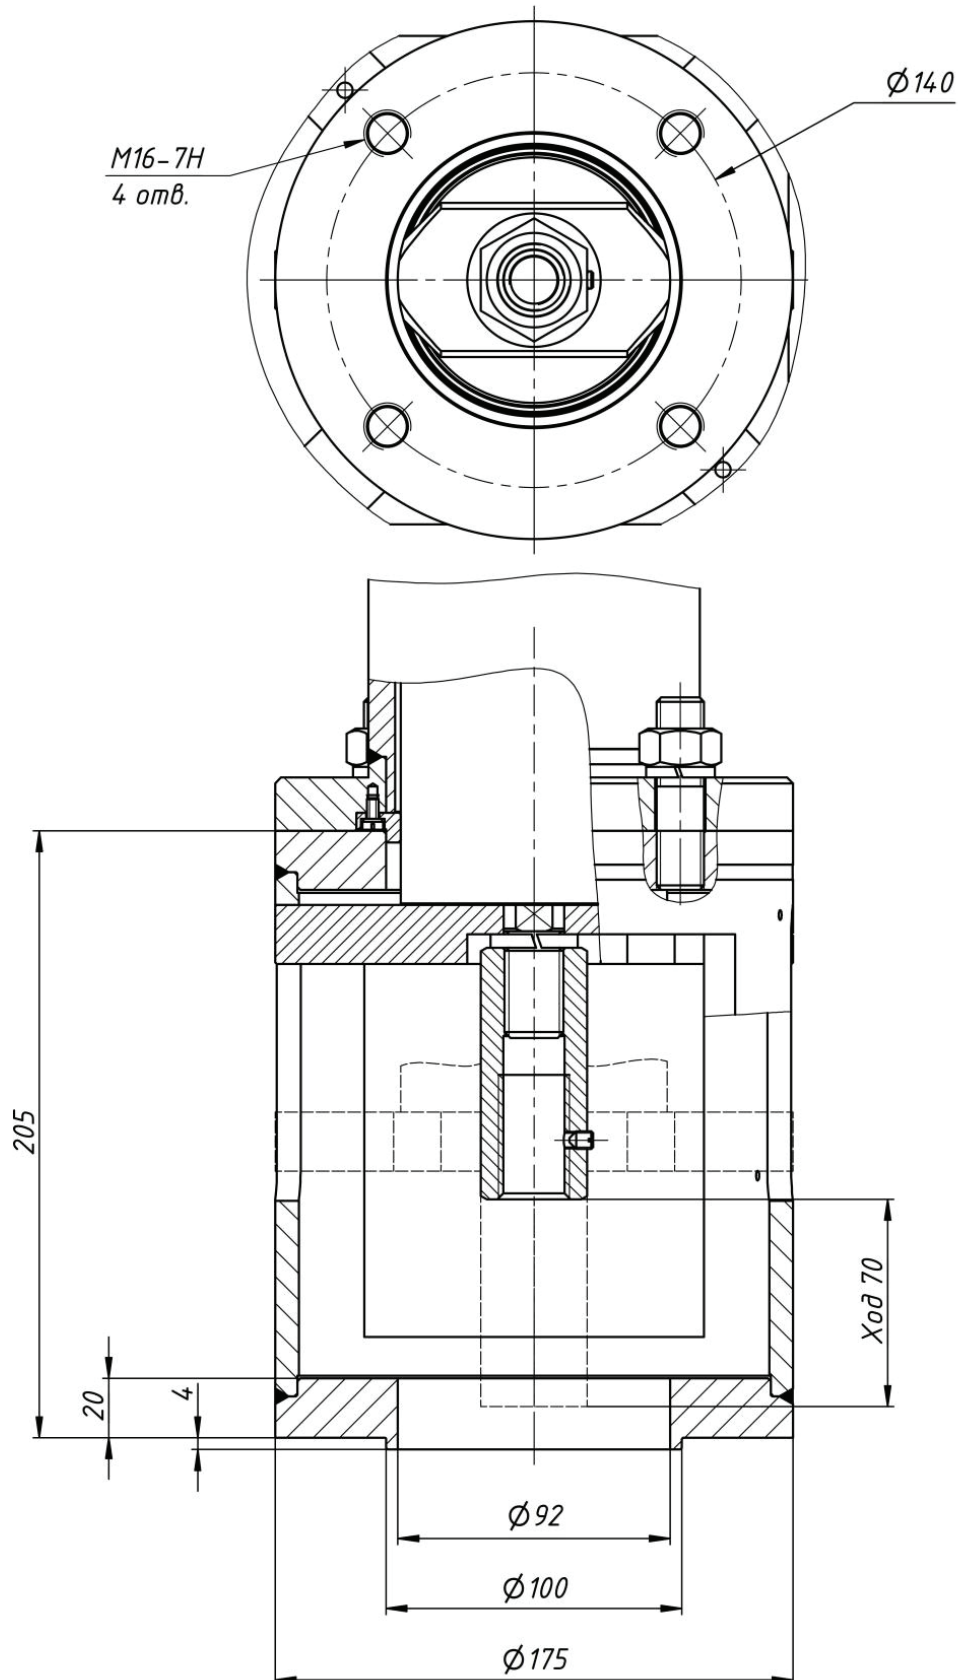



## УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПРИВОДА «ГУСАР»Л


Приложение Г

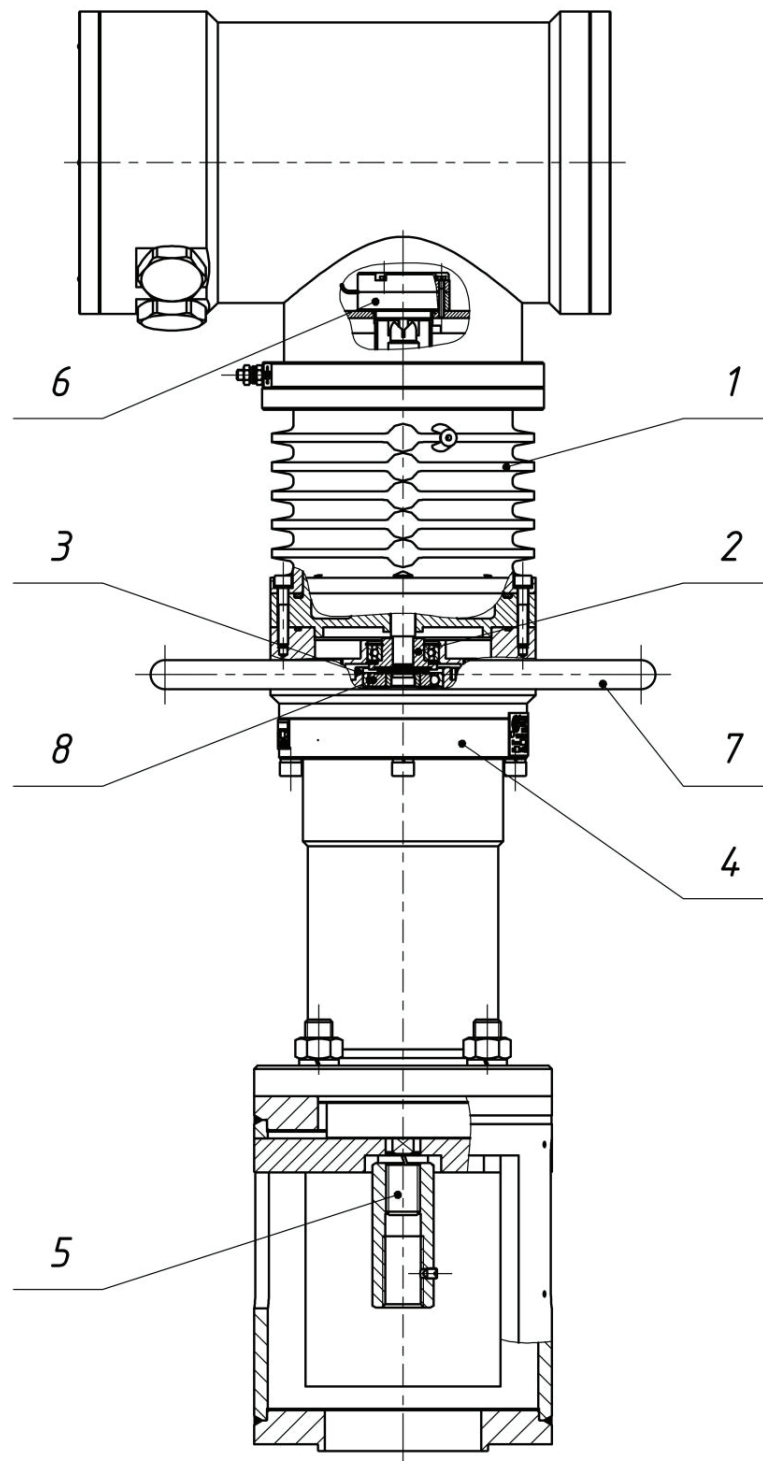

1. Электродвигатель; 2. Водило; 3. Муфта обгонная;  
4. Редуктор; 5. Выходное звено электропривода;  
6. Датчик положения; 7. Маховик ручного дублера;  
8. Звездочка обгонной муфты.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ESD-VСХ ТУ 3791-035-28829549-2004



Приложение Д

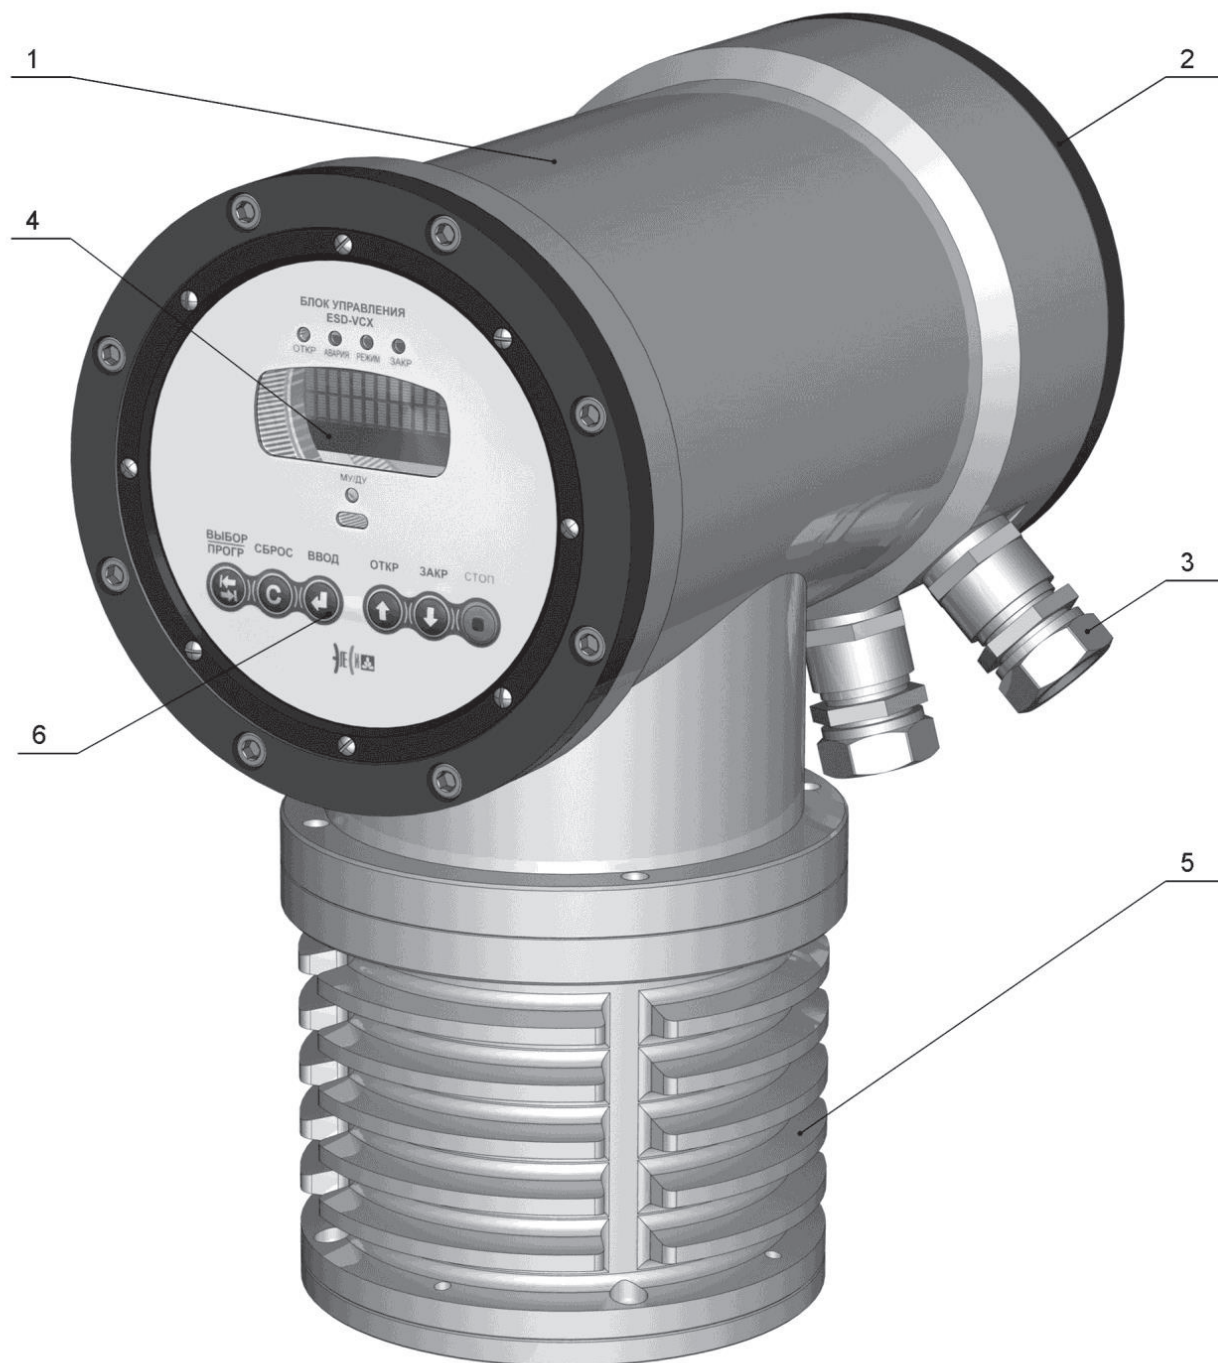

1. Корпус; 2. Крышка бокса подключения питания и телеметрии; 3. Кабельный ввод; 4. Окно индикатора; 5. Электродвигатель;

## ВОЛНОВОЙ РЕДУКТОР С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ТЕЛАМИ КАЧЕНИЯ


Приложение Е

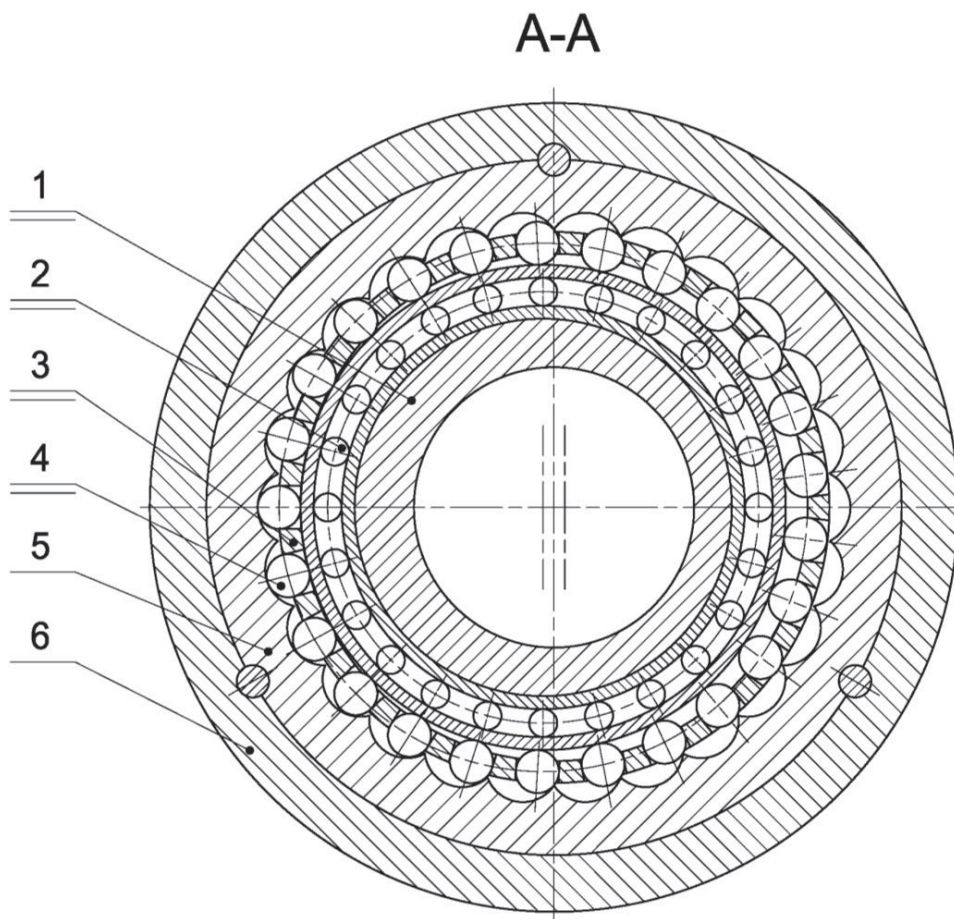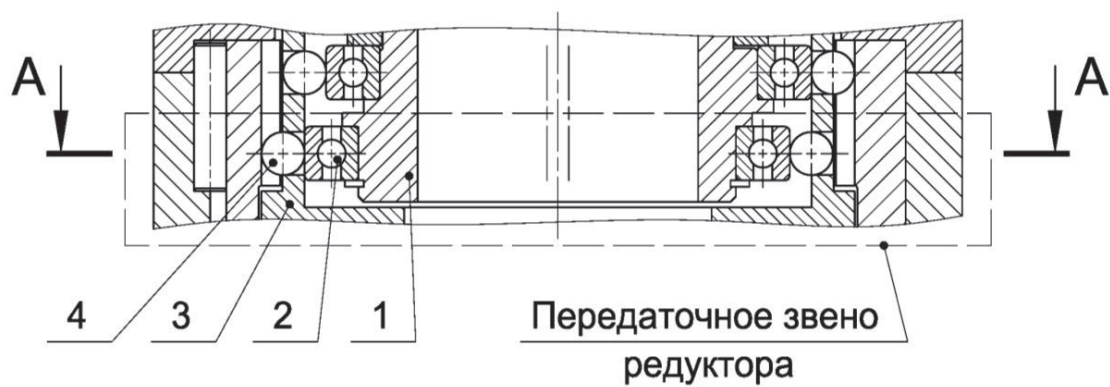

1. Входной вал (генератор);
2. Подшипник;
3. Выходное звено (сепаратор);
4. Промежуточное тело качения;
5. Зубчатый венец;
6. Корпус редуктора;


# БЛОК-СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ «ГУСАР»Л НА ПЛАНЕ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН

Приложение Ж

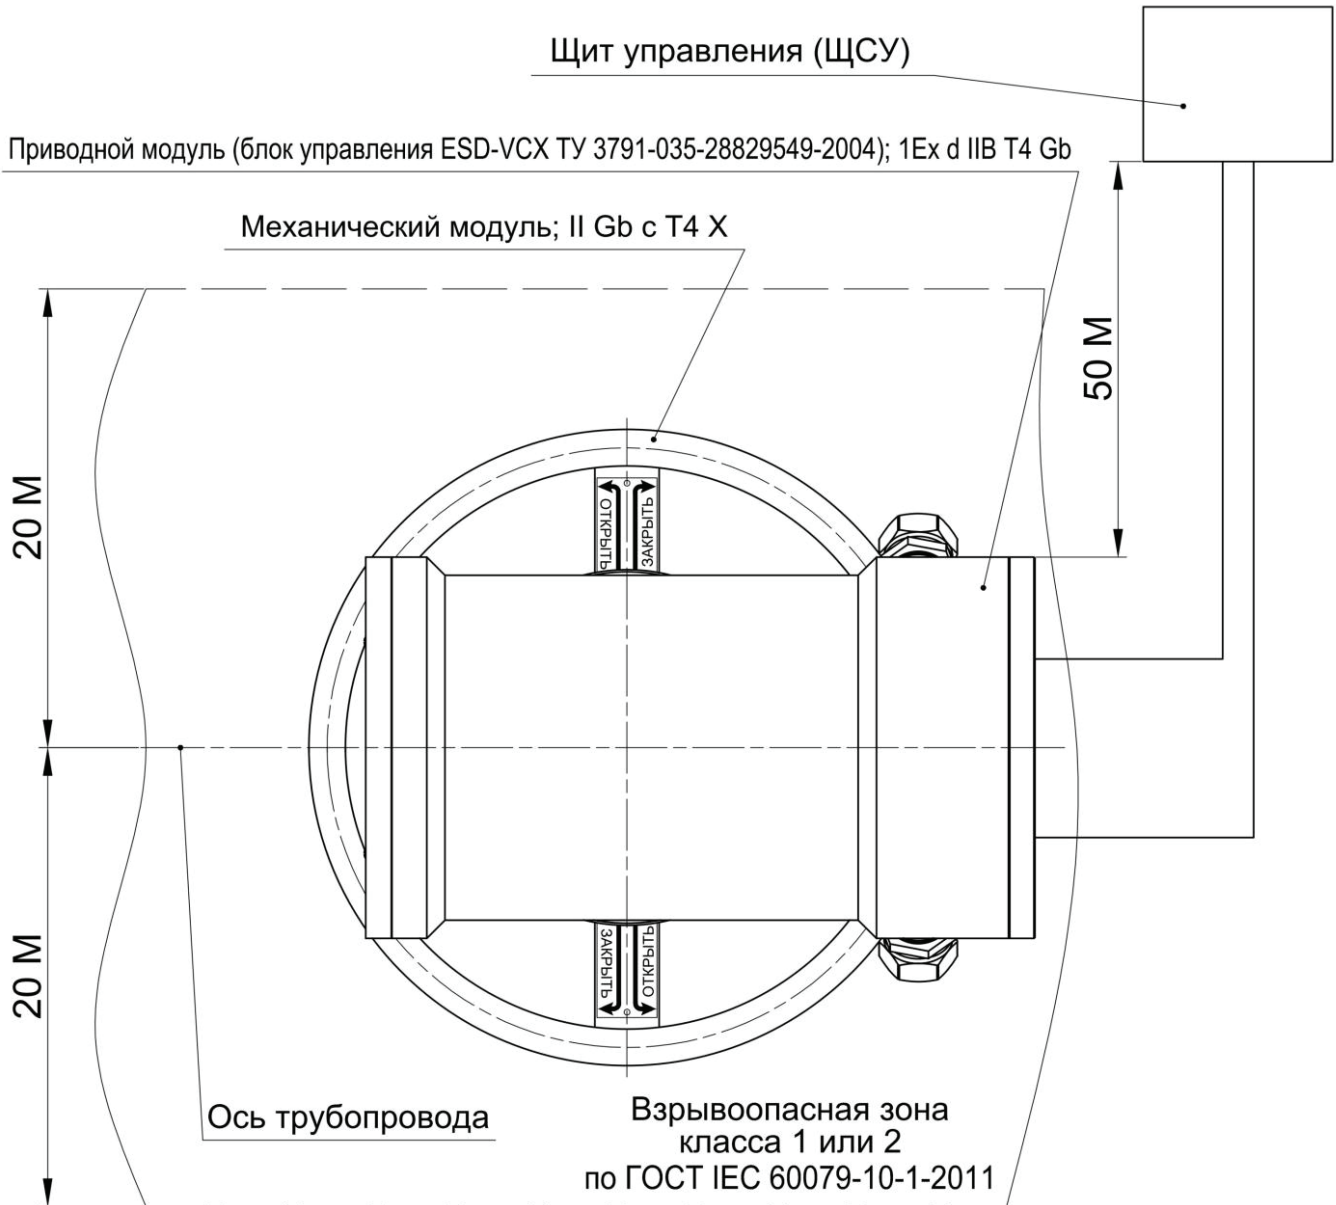

**СХЕМА СТРОПОВКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ «ГУСАР»Л**

Приложение 3

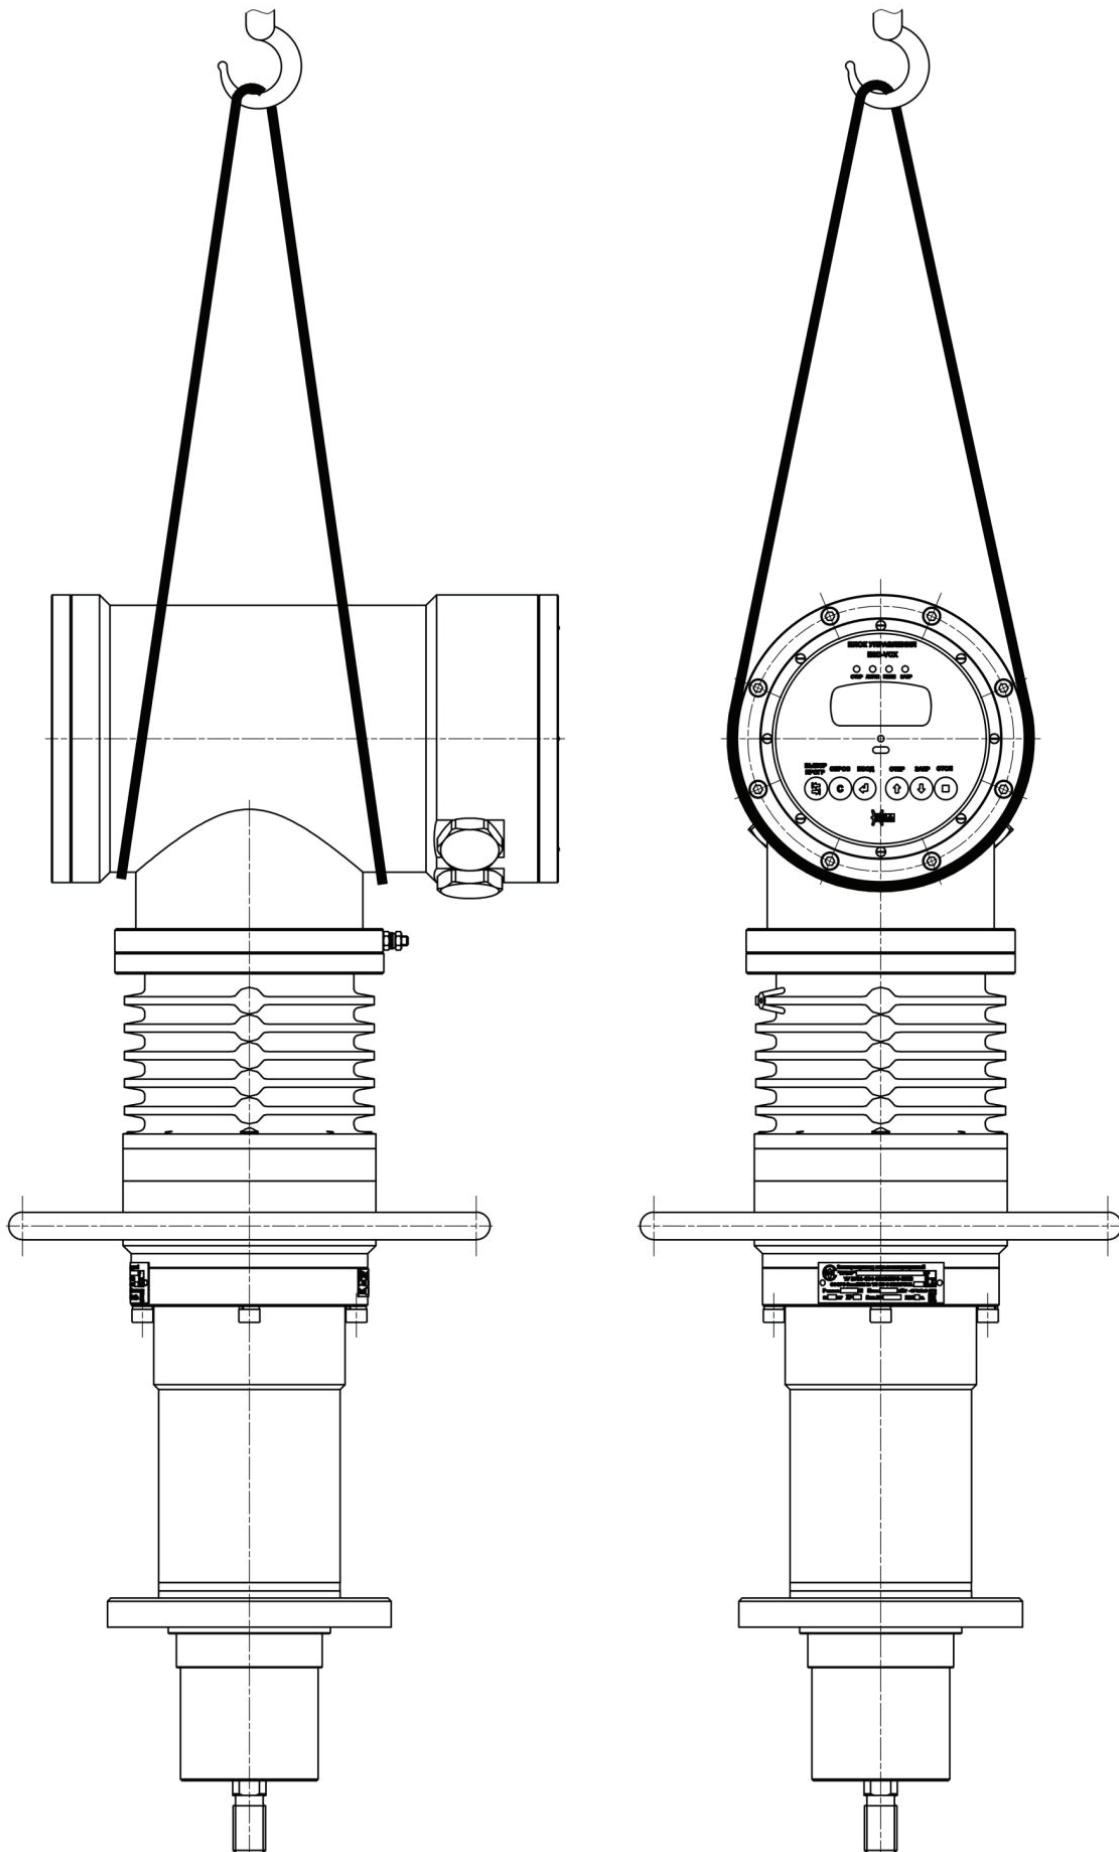

# ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ОПАСНОСТЕЙ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ

Приложение И



## Общество с ограниченной ответственностью НПО «Сибирский Машиностроитель»

Россия, 634040, г. Томск, ул. Высоцкого, д.33, стр. 1,  
Приемная: тел./факс (3822) 633-888, тел. (3822) 633-986  
Отдел продаж: тел./факс (3822) 633-818, тел. (3822) 633-852  
e-mail: [sibmach@nposibmach.ru](mailto:sibmach@nposibmach.ru), <http://www.nposibmach.ru>

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер



Хрюков Б.Г.

2018 г.

## ОТЧЕТ

### Об оценке опасностей воспламенения механического модуля электроприводов взрывозащищенных «ГУСАР»Л

СМ.168.00.00.000 ОВ

Главный конструктор

 Давыдов В.Б.

Главный технолог

 Сизаск В.Е.

Начальник КБ

 Демидов К.С.

2018 г.

## 1. ПРИМЕНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Оборудование представляет собой электроприводы взрывозащищенные «ГУСАР»Л, предназначенные для управления запорными устройствами трубопроводной арматуры прямоходного типа. Электроприводы содержат неэлектрическое оборудование группы II с уровнем взрывозащиты Gb, и предназначены для эксплуатации в помещениях и наружных установках, содержащих потенциально взрывоопасную газовую среду. Требуется составить отчет об оценке опасностей воспламенения для включения его в техническую документацию. Согласно требованиям к оборудованию с уровнем взрывозащиты Gb, при проведении оценки опасностей должны быть учтены все возможные источники воспламенения, которые могут возникать при нормальном режиме эксплуатации электроприводов, и дополнительно, что может произойти в результате неисправностей, ожидаемых в процессе эксплуатации электроприводов. Поскольку электроприводы не относятся к оборудованию с уровнями взрывозащиты Ga, Da, то потенциальными источниками воспламенения, возникающими при редких неисправностях, можно пренебречь.

## 2. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

В качестве механического модуля электроприводов «ГУСАР»Л, предназначенных для управления запорными устройствами трубопроводной арматуры прямоходного типа, применяется модуль линейный 40000 СМ.068.00.00.000, состоящий из одноступенчатого волнового редуктора с промежуточными телами качения, привода ручного дублера и шарико-винтовой передачи (ШВП), преобразующей вращение выходного звена редуктора с промежуточными телами качения в линейное перемещение выходного звена электропривода. Все подшипники линейного модуля герметизированы и снабжены смазочным материалом на весь срок службы. Привод ручного дублера представляет собой цилиндрическую прямоугольную передачу, передающую вращение от маховика привода, через шариковую обгонную муфту, на входное звено электропривода. Все звенья зубчатой передачи выполнены из коррозионноустойчивых сталей. На выходном звене модуля линейного модуля установлена шарико-винтовая передача (ШВП), с защитным телескопическим кожухом из алюминиевого сплава, в котором не содержится по массе более 7,5% магния и титана. Скорость линейного перемещения ШВП и взаимного перемещения деталей кожуха, не превышает 5 мм/с.

## 3. ОЦЕНКА

Оценка опасностей воспламенения, проведенная в соответствии с ГОСТ 31441.1-2011, ГОСТ 31441.5-2011, и приведенная в таблице 1, показала, что механический модуль электроприводов взрывозащищенных «ГУСАР»Л, может быть отнесен к неэлектрическому оборудованию группы II с уровнем взрывозащиты Gb, и видом взрывозащиты «конструкционная безопасность «с». Механический модуль не содержит источников воспламенения при нормальной эксплуатации и при ожидаемых неисправностях, а максимальная температура нагрева поверхностей его частей не превышает 90°C, следовательно, механический модуль может быть отнесен к оборудованию с температурным классом Т4. В качестве смазки подвижных частей и подшипников механического модуля электроприводов взрывозащищенных «ГУСАР»Л, применена консистентная смазка ВНИИНП-286М ТУ 38.101950-2000, имеющая диапазон рабочих температур от -60°C до +120°C, температура вспышки жидкого компонента которой выше 190°C, а температура самовоспламенения выше 400°C.

## ОЦЕНКА ОПАСНОСТЕЙ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО МОДУЛЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ «ГУСАР»Л

Таблица 1

Потенциальный источник воспламенения		Технические предупредительные и защитные меры, предотвращающие образование активных источников воспламенения	Применяемые защитные меры по предотвращению воспламенения
Нормальный режим эксплуатации	Ожидаемая неисправность		
Выработка ресурса подшипников	-	<p>Выработка ресурса подшипников механического модуля, может привести к их разрушению и локальному разогреву.</p> <p>Самым нагруженным является опорный подшипник генератора передачи с промежуточными телами качения. Учитывая грузоподъемность подшипника, составляющую более 3 кН, и частоту вращения генератора, равную 1500 об/мин, при предельной частоте вращения подшипника с пластичным смазочным материалом, равной 13000 об/мин, его долговечность составит более 3600 часов, что превышает ресурс электропривода, равный 30000 циклов «открыть» – «закрыть», что в сумме составляет не более 1000 часов работы.</p> <p>После выработки ресурса электропривода, производится замена подшипников, в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.</p>	<p>Вид взрывозащиты «конструкционная безопасность «С»»</p> <p>ГОСТ 31441.5 (п. 6.1)</p> <p>Требование по замене подшипников в руководстве по эксплуатации</p>
-	Потеря смазки в подшипниках	<p>Потеря смазки в подшипниках механического модуля, может привести к их перегреву.</p> <p>В качестве подшипников в механическом модуле применены герметизированные подшипники качения, снабженные на весь срок службы смазочным материалом.</p>	<p>Вид взрывозащиты «конструкционная безопасность «С»»</p> <p>ГОСТ 31441.5 (п. 6.2)</p>
-	Проворот кольца подшипника в посадочном отверстии корпуса или на посадочной поверхности вала	<p>При ненадлежащей посадке подшипника в корпусе или на валу, а также при недостаточном качестве посадочных поверхностей, возможен проворот кольца подшипника относительно посадочной поверхности, и как следствие – нагрев трением.</p> <p>Для исключения поворота колец подшипников относительно посадочных поверхностей, посадки подшипников выполнены переходными, с допуском посадочных поверхностей не ниже 7 квалитета и шероховатостью поверхностей не хуже Ra 1,6</p>	<p>Вид взрывозащиты «конструкционная безопасность «С»»</p> <p>ГОСТ 31441.5 (п. 6.1)</p>
-	Повышенная нагрузка на подшипники, вызванная нарушением соосности	<p>Нарушение соосности подшипников может стать причиной повышенной нагрузки на подшипники и привести к их повреждению и перегреву.</p> <p>Для исключения опасностей воспламенения, вызванных нарушением соосности подшипников, для посадочных поверхностей корпусных деталей и валов механического модуля установлены требования по несоосности и радиальному биению не ниже 6 степени точности по ГОСТ 24643</p>	<p>Вид взрывозащиты «конструкционная безопасность «С»»</p> <p>ГОСТ 31441.5 (п. 6.1)</p>



-	Повышенная нагрузка на подшипники, вызванная тепловым расширением вала и корпуса	На подшипники, установленные в механическом модуле, может воздействовать повышенная нагрузка, вызванная тепловым расширением корпусных деталей и валов, на которых они установлены, что может привести к повреждению подшипников и их перегреву. Для исключения повышенной нагрузки на подшипники, вызванной тепловым расширением корпусных деталей и валов, в конструкции механического модуля предусмотрены компенсационные зазоры, выбранные с учетом коэффициентов теплового расширения материалов, применяемых для изготовления валов и корпусных деталей	Вид взрывозащиты «конструкционная безопасность «С»» ГОСТ 31441.5 (п. 6.1)
-	Повреждение подшипников, вызванное повышенной вибрацией	Воздействие на подшипники повышенной вибрации может привести к их повреждению и перегреву. Вибрация, возникающая в результате движения частей механического модуля, исключается, так как все подвижные части уравновешены и не создают дисбаланса при движении. Вибрация, передающаяся от трубопроводной арматуры, не должна превышать значений, указанных в руководстве по эксплуатации.	Вид взрывозащиты «конструкционная безопасность «С»» ГОСТ 31441.5 (п. 5.2) Предупреждение в руководстве по эксплуатации
Разряд статического электричества	-	Риск электростатического разряда отсутствует, так как все части, образующие оболочку механического модуля выполнены из металла, и имеют лакокрасочное покрытие толщиной не более 0,2 мм.	Вид взрывозащиты «конструкционная безопасность «С»» ГОСТ 31441.1 (п. 7.4.4)
Искры, полученные механическим путем в результате трения и соударения частей из легких металлов и частей из стали, покрытой ржавчиной	-	В материалах, используемых для изготовления наружных и внутренних частей механического модуля, не содержится по массе более 7,5% магния и титана, а также отсутствует трение и соударение между деталями из легких сплавов и стальными деталями, покрытыми ржавчиной.	ГОСТ 31441.1 (пункт 8.2)
Попадание посторонних предметов в механический модуль	-	Оболочка механического модуля со степенью защиты IP67, препятствует попаданию твердых предметов и проникновению воды в подвижные части механического модуля, что подтверждается испытаниями на соответствие степени защиты по ГОСТ 14254-96	Вид взрывозащиты «конструкционная безопасность «С»» ГОСТ 31441.5 (пункт 4.3.3)
-	Нарушение нормальной работы движущихся частей механического модуля вследствие повреждения или разрушения оболочки механического модуля в результате удара	Чрезмерная деформация оболочки механического модуля, или ее разрушение в результате удара, может помешать нормальной работе его движущихся частей и привести к нагреву трением, или образованию искр, полученных механическим путем. Оболочка механического модуля электропривода соответствует высокой степени механической прочности, что подтверждается механическими испытаниями по ГОСТ 31441.1-2011	ГОСТ 31441.1 (пункт 13.3.2)

-	Выход выходного звена механического модуля за границы диапазона перемещений	Выход выходного звена механического модуля за границы диапазона перемещений, может привести к повреждению ШВП, редуктора с промежуточными телами качения, и как следствие – к нагреву трением. Производить пуск электропривода следует только с установленным присоединительным элементом (переходником), в конструкции которого предусмотрены ограничители перемещения выходного звена.	Запрет о пуске без переходника в руководстве по эксплуатации
-	Повреждение редуктора с промежуточными телами качения механического модуля при работе ручным дублером	Прикладывание чрезмерных усилий к маховику привода ручного дублера может привести к повреждению или разрушению редуктора с промежуточными телами качения, и как следствие – к нагреву трением. Работать ручным дублером следует без использования каких-либо приспособлений, увеличивающих усилие на маховике ручного дублера.	Запрет на использование приспособлений, увеличивающих усилие на маховике ручного дублера в руководстве по эксплуатации
Трение движущихся частей	-	В волновом редукторе с промежуточными телами качения механического модуля присутствует трение между промежуточным телом качения и окнами сепаратора редуктора. Так как скорость движения тел качения относительно окон сепаратора менее 1 м/с, то дополнительная защита от нагрева трением не требуется. В механическом модуле присутствует трение защитного кожуха ШВП относительно корпуса редуктора. Так как скорость движения кожуха относительно корпуса редуктора менее 1 м/с, то дополнительная защита от нагревания трением не требуется.	Вид взрывозащиты «конструкционная безопасность «С»» ГОСТ 31441.5 (пункт 5.1)
-	Фрикционный контакт несмазываемых движущихся частей с неподвижными частями	Фрикционный контакт несмазываемых движущихся частей с неподвижными частями может привести к появлению нагретых поверхностей, или искр, образованных механическим путем. Для исключения контакта подвижных и неподвижных поверхностей, между ними установлены гарантированные зазоры.	Вид взрывозащиты «конструкционная безопасность «С»» ГОСТ 31441.5 (пункт 5.3)
Температура поверхности движущихся частей	-	Максимальная температура поверхности движущихся частей механического модуля, при максимальной температуре окружающей среды, не превышает 100 <sup>0</sup> С, что подтверждается тепловыми испытаниями по ГОСТ 30852.0-2002	ГОСТ 31441.1 (пункт 6.1) ГОСТ 31438.1 (пункт 6.4.2)
-	Возгорание смазки вследствие нагрева движущимися частями	Нагретые движущиеся части механического модуля могут стать причиной возгорания смазочного материала. Для смазки движущихся частей и подшипников применяется консистентная смазка ВНИИНП-286М ТУ 38.101950-2000, температура вспышки жидкого компонента которой выше 190 <sup>0</sup> С, а температура самовоспламенения выше 400 <sup>0</sup> С, согласно ТУ 38.101950-2000	Вид взрывозащиты «конструкционная безопасность «С»» ГОСТ 31441.5 (пункт 4.5)





**СИБМАШ**

НПО «СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
НПО «СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» (ООО «СИБМАШ»)**

АДРЕС: 634040, ТОМСК, УЛ. ВЫСОЦКОГО, Д.33, СТРОЕНИЕ 1

ПРИЕМНАЯ, ТЕЛ./ФАКС: (3822) 633-888

ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ: ТЕЛ./ФАКС: (3822) 633-865

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: ТЕЛ./ФАКС: (3822) 633-818, (3822) 633-852

E-MAIL: [SIBMASH@NPOSIBMASH.RU](mailto:SIBMASH@NPOSIBMASH.RU)

[WWW.NPOSIBMASH.RU](http://WWW.NPOSIBMASH.RU)